
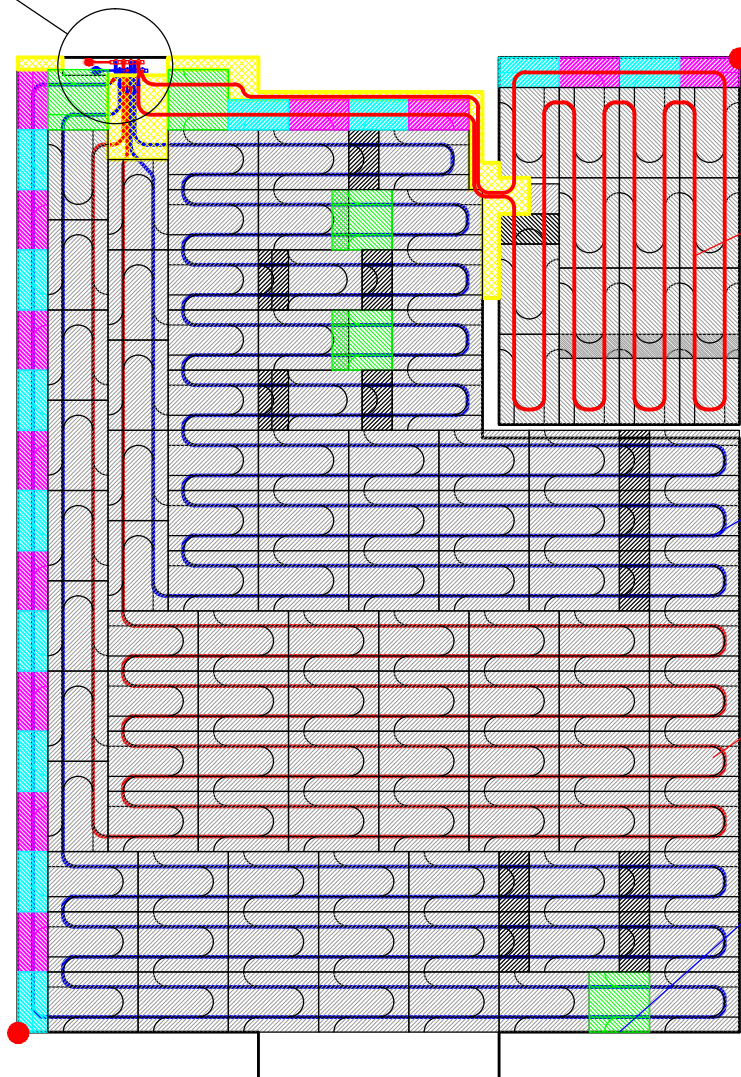


Согласовано

Иув. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

АВС-автономный узел МЕ-2000-4
наружный шкаф ШН-3

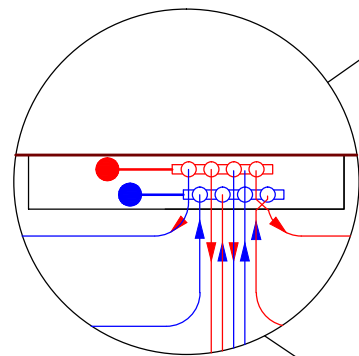

1.1.4	PERT 16*2.0	200/8
	L= 28 м	

1.1.3	PERT 16*2.0	200/16
	L= 50 м	

1.1.2	PERT 16*2.0	200/8
	L= 45 м	

1.1.1	PERT 16*2.0	200/6
	L= 43 м	

Условные обозначения:

материал и диаметр трубы контура


1.1.1	PERT 16*2.0	200/6
	L= 71 м	

длина контура

номер контура

- ▶ направление движения теплоносителя, подача
▶ направление движения теплоносителя, возврат

Количество и схема нарезки фольгированных элементов

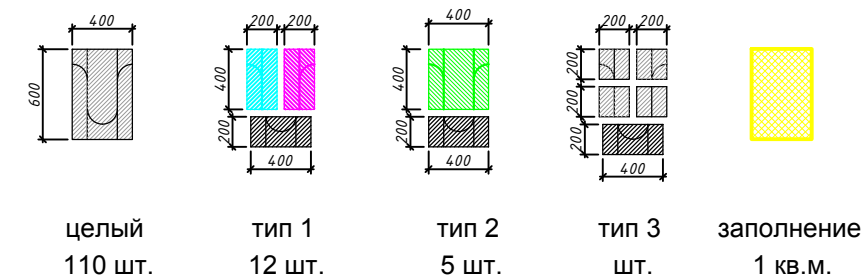

● - рекомендуемая точка для начала работы
по укладке фольгированных элементов в помещении

Примечания:

- Раскладку контуров выполнить РЕ-РТ трубой Thermotech 16x2.0 мм.
- Отступ трубопроводов от чистовой поверхности стен 100 мм.

Формат А3, М 1:50