


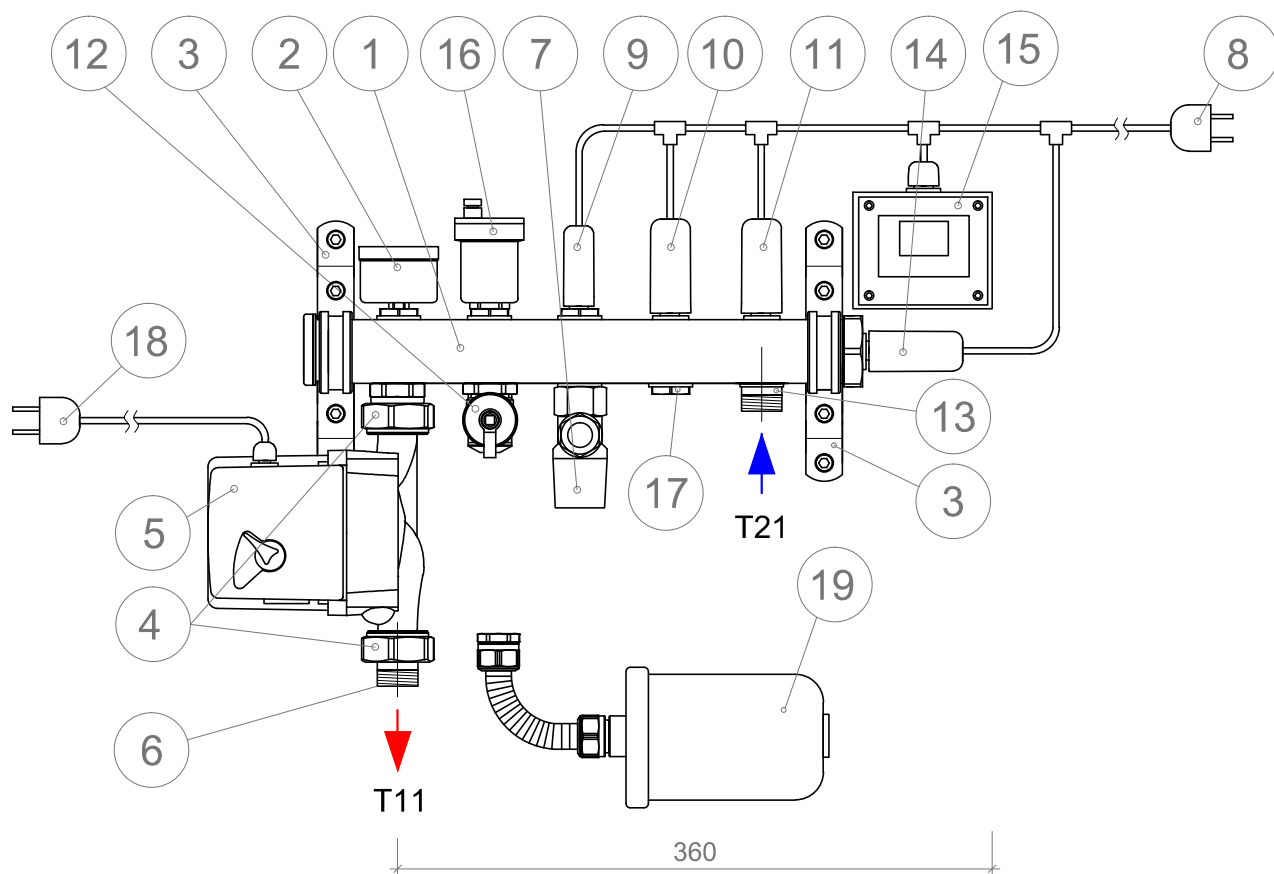

Примечания:

- глубина Н1 (по насосу) 110 мм;
- глубина Н2 (по расш.баку) - 120 мм.

Поз.	Наименование	Кол-во шт.	Поз.	Наименование	Кол-во
1	Базовый коллектор	1 шт.	14	Встроенный нагреватель	1 компл.
2	Термоманометр	1 шт.	15	Блок управления (БУМ)	1 компл.
3	Консоль крепления	2 шт.	16	Воздухоотводчик	1 шт.
4	Накидные гайки насоса	2 шт.	17	Заглушка 1/2"	
5	Циркуляционный насос	1 шт.	18	Кабель с вилкой питания циркуляционного насоса	1 шт.
6	Присоединительная муфта линии подачи теплоносителя	1 шт.	19	Расширительный бак с гибкой подводкой	1 компл.
7	Клапан предохранительный	1 шт.			
8	Вилка питания БУМ				
9	Симистор				
10	Предельный термостат (прессостат)	1 шт.			
11	Датчик температуры	1 шт.			
12	Клапан заполнения / слива	1 шт.			
13	Присоединительный ниппель линии возврата теплоносителя	1 компл.			

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Котел электрический саморегулирующийся Серия «МЕ-1500»	Стадия	Лист	Листов
Инв. № подл.	Разработал	Проверил	Утв.			Принципиальная схема			

