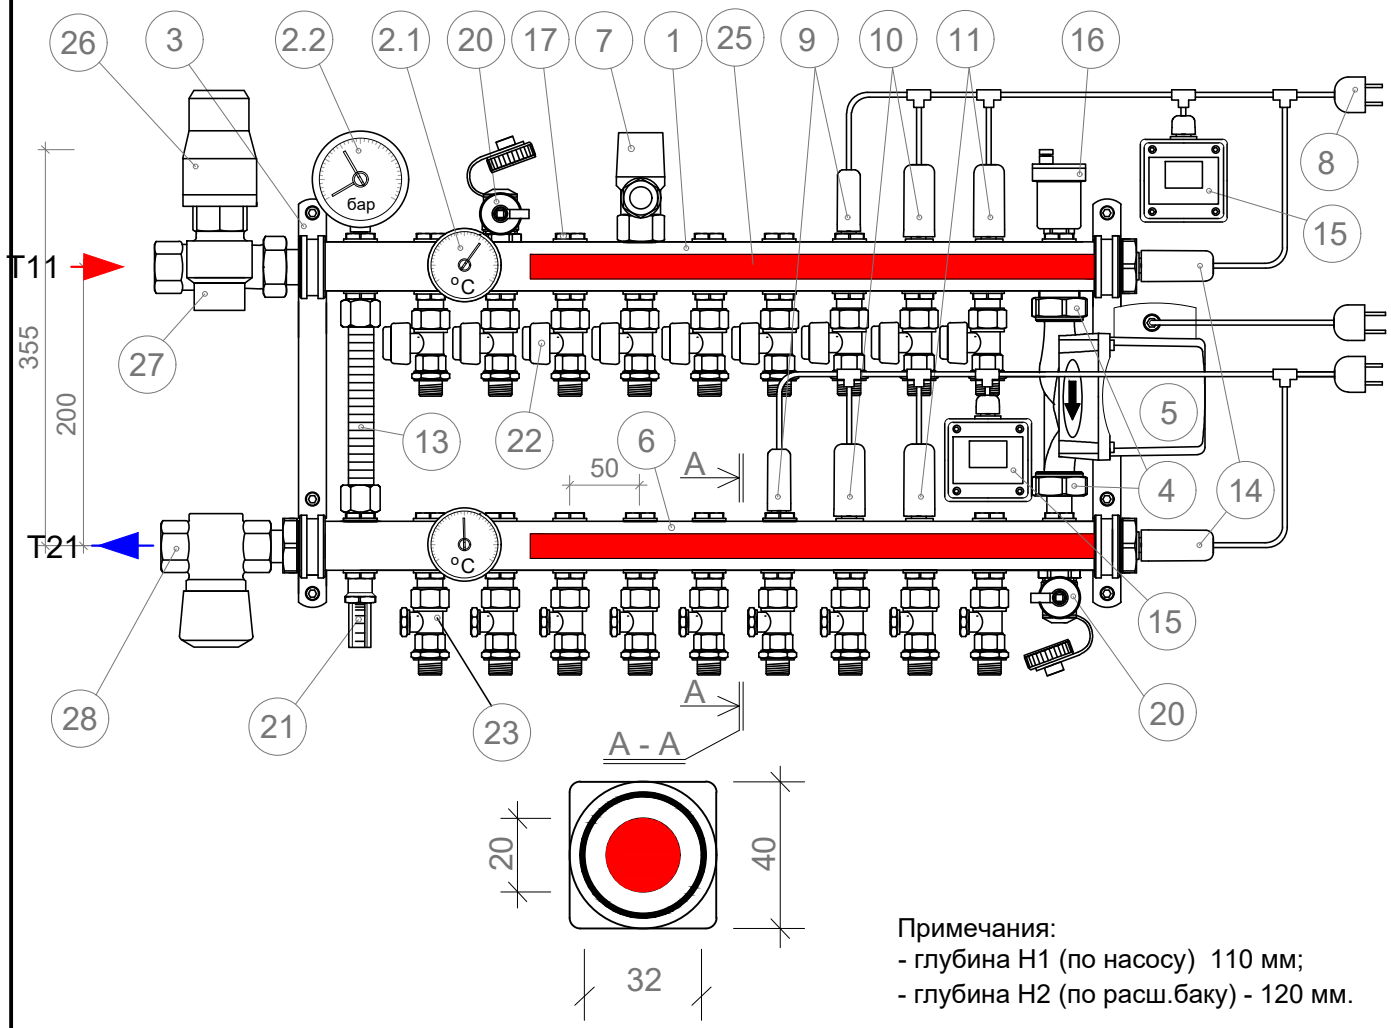


Примечания:
- глубина H1 (по насосу) 110 мм;
- глубина H2 (по расш.баку) - 120 мм.

| Поз. | Наименование | Кол-во шт. | Поз. | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Напорный коллектор | 1 шт. | 16 | Воздухоотводчик | 1 шт. |
| 2.1 | Термометр накладной (или нклеиваемый) | | 17 | Заглушка 1/2" | |
| 3 | Консоль крепления | 2 шт. | 18 | Заглушка 1" | 3 шт. |
| 4 | Эксцентрики | 2 шт. | 20 | Сервисный клапан | 1 шт. |
| 5 | Циркуляционный насос | 1 шт. | | заполнения / слива | |
| 6 | Возвратный коллектор | 1 шт. | 21 | Настроечный клапан с расходомером | |
| 7 | Клапан предохранительный | 1 шт. | 22 | Комплект с внешним термостатическим | |
| 8 | Вилка питания БУМ | 1 шт. | | клапаном 51105-E2 | |
| 9 | Симистор | | 23 | Клапан настроечный | |
| 10 | Предельный термостат | | 25 | ТЭН (Трубчатый ЭлектроНагреватель) | |
| 11 | Датчик температуры | 1 шт. | | | |
| 12 | Клапан заполнения / слива | 2 шт. | 26 | Термостатическая головка | 1 шт. |
| 13 | Байпас | 1 шт. | | с выносным термоэлементом | |
| 14 | Встроенный нагреватель | 1 компл. | 27 | Термостатический клапан | 1 шт. |
| 15 | Блок управления (БУМ) | 1 компл. | 28 | Настроечный клапан | 1 шт. |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол. уч. | Лист | N док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | | | | |
| Разработал | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Утв. | | | | | |

АВС-САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ
Серия «ME-III»

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | |

Комплект с подключением к внешнему источнику (принципиальная схема)

ELEMENTS